



Doküman No : 810.094	Yürürlük Tarihi : 28.12.2018	Revizyon No : 000	Sayfa No : 5/5
-------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------

19-Tesis Edilecek Seyir Yardımcısı Özellikleri

Seyir Yardımcısı	Coğrafi Görünüş (M)	Şamandıra Yapı Özellikleri						Fener Cihazı		
		Koordinatları (WGS 84) N E		Gövde Rengi	Kule Rengi	Kule Yüks. (min.cm)	Kule Çapı (min.cm)	Tepelik İşareti	Baglama Tipi	Fener Işık Rengi / Menzili (min.) M
Batı Kardinal Şamandıra	1,0									

Batı Kardinal Şamandıra

R= ŞAMANDIRA ÇAPI (Ø) : YÜZDÜRME HESAPLARI DOĞRULTUSUNDA TESPİT EDİLMELİDİR.

HK=KULE YÜKSEKLİĞİ : (min.) 324 cm.

KR= KULE ÇAPI (Ø) : (min.) 81 cm.

X= TEPELİK İŞARETİ GENİŞLİĞİ : (min.) 0,25*R cm.

Z= TEPELİK İŞARETİ YÜKSEKLİĞİ : (min.) 0,9*X cm.

HT= BAĞLANTI KOLU YÜKSEKLİĞİ : (min.) 0,6*X cm.

Hİ=TEPELİK İŞARETLERİ ARASI YÜKSEKLİK : (min.) 0,5*X cm.

ŞAMANDIRA GÖVDE RENGİ / KODU: SARI (RAL 1023)

KULE RENGİ / KODU: HK/2 SARI (RAL 1023) / HK/2 SİYAH (RAL 9017)

RADAR REFLEKTÖR : BULUNMASI GEREKLİDİR

REFLEKTE (YANSITICI) METERYAL : REFLEKTE BANT VEYA BOYA TAVSİYE EDİLİR

HSARI (KULENİN SARI RENK YÜKSEKLİĞİ) = HK / 2 cm.

H SİYAH (KULENİN SİYAH RENK YÜKSEKLİĞİ) = HK / 2 cm.

KULE, STABİLİTE ve RÜZGAR YÜKÜ DİKKATE ALINARAK SİLİNDİR YAPI TAVSİYE EDİLİR

HT = ÜST İŞARET BAĞLANTI KOLU FENER ÜST NOKTASI BAZ ALINIR

R = ŞAMANDIRA ÇAPI STABİLİTE VE YÜZDÜRME HESAPLARINA GÖRE TESPİT EDİLMELİDİR

X = TEPELİK İŞARETİ ÜÇ BOYUTLU VE TABAN GENİŞLİĞİ ŞAMANDIRA ÇAPININ 1/4 'ü OLMALIDIR


GÜNEŞ PANELİ KULLANILACAK İSE GÖRÜŞ AÇISINA (mak.) 45° AÇI İLE MONTE EDİLMELİDİR

TESİS EDİLECEK SEYİR YARDIMCILARINDA AŞAĞIDAKİ İALA KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI İŞLETİCİ SORUMLULUĞUNDADIR.

Renk ve görünüm hesapları Guideline 1094, Kullanılacak fener cihazının; aydınlatma ölçümleri Recommendation E200-1 / E200-2 / E200-3, ışık kaynağı

Guideline 1043, karakteri Guideline 1116 ve E-110, Yüzer seyir yardımcısının dinamik stabilite hesapları Guideline 1099, Kullanılacak denizaltı takımlarının

hesap ve ölçüleri Guideline 1066, bağlama hesapları E-107 ve polietilen şamandıraların İALA 1006 kriterlerine uygun olmalıdır.

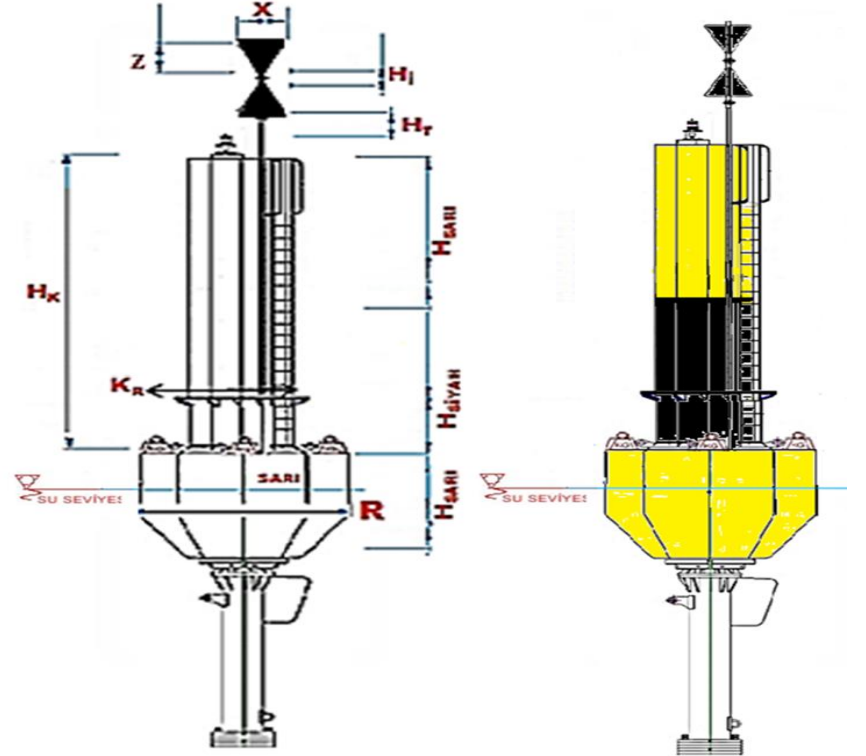

Görevli Personel			
Sicil No.	Görevi	Adı Soyadı	İmza
Rapor Tarihi			