



Doküman No : FR.810.094	Revizyon No : 001	Yürürlük Tarihi : 14.2.2019	Sayfa No: 5/5
----------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------

19-Tesis Edilecek Seyir Yardımcısı Özellikleri

Seyir Yardımcısı	Coğrafi Görünüş (M)	Şamandıra Yapı Özellikleri						Bağlama Tipi	Fener Cihazı	
		Koordinatları (WGS 84) N E		Gövde Rengi	Kule Rengi	Kule Yüks. (min.cm)	Kule Çapı (min.cm)		Tepelik İşareti	Fener Işık Rengi / Menzili (min.) M
Acil Durum Şamandırası	1,5									

Acil Durum Şamandırası

R= ŞAMANDIRA ÇAPI (Ø) : YÜZDÜRME HESAPLARI DOĞRULTUSUNDA TESPİT EDİLMELİDİR.

HK=KULE YÜKSEKLİĞİ : (min.) 243 cm.

KR= KULE ÇAPI (Ø) : (min.) 81 cm.

X= TEPELİK İŞARETİ GENİŞLİĞİ : (min.) 0,25\*R cm.

HT= BAĞLANTI KOLU YÜKSEKLİĞİ : (min.) 0,6\*X cm.

Y=TEPELİK İŞARETİ KOL GENİŞLİĞİ : (min.) 0,15\*X cm.

ŞAMANDIRA GÖVDE RENGİ / KODU: R/4 SARI (RAL 1023) -R/4 MAVİ (RAL 5017) DİKEY KUŞAK

KULE RENGİ / KODU: KR/4 SARI (RAL 1023) -KR/4 MAVİ (RAL 5017) DİKEY KUŞAK

RADAR REFLEKTÖR : BULUNMASI GEREKLİDİR

REFLEKTE (YANSITICI ) METERYAL : REFLEKTE BANT VEYA BOYA TAVSİYE EDİLİR

MAVİ (MAVİ RENK BOYUNA ŞERİT GENİŞLİĞİ) = KR /4 cm.

SARI (SARI RENK BOYUNA ŞERİT GENİŞLİĞİ) = KR /4 cm.

KULE, STABİLİTE ve RÜZGAR YÜKÜ DİKKATE ALINARAK SİLİNDİR YAPI TAVSİYE EDİLİR

HT = ÜST İŞARET BAĞLANTI KOLU FENER ÜST NOKTASI BAZ ALINIR

R = ŞAMANDIRA ÇAPI STABİLİTE VE YÜZDÜRME HESAPLARINA GÖRE TESPİT EDİLMELİDİR

X = TEPELİK İŞARETİ ÜÇ BOYUTLU VE TABAN GENİŞLİĞİ ŞAMANDIRA ÇAPININ 1/4 'ü OLMALIDIR


GÜNEŞ PANELİ KULLANILACAK İSE GÖRÜŞ AÇISINA ( mak.) 45° AÇI İLE MONTE EDİLMELİDİR

TESİS EDİLECEK SEYİR YARDIMCILARINDA AŞAĞIDAKİ İALA KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI İŞLETİCİ SORUMLULUĞUNDADIR.

Renk ve görünüm hesapları Guideline 1094, Kullanılacak fener cihazının; aydınlatma ölçümleri Recommendation E200-1 / E200-2 / E200-3, ışık kaynağı

Guideline 1043, karakteri Guideline 1116 ve E-110, Yüzer seyir yardımcısının dinamik stabilite hesapları Guideline 1099, Kullanılacak denizaltı takımlarının

hesap ve ölçüleri Guideline 1066, bağlama hesapları E-107 ve polietilen şamandıraların İALA 1006 kriterlerine uygun olmalıdır.

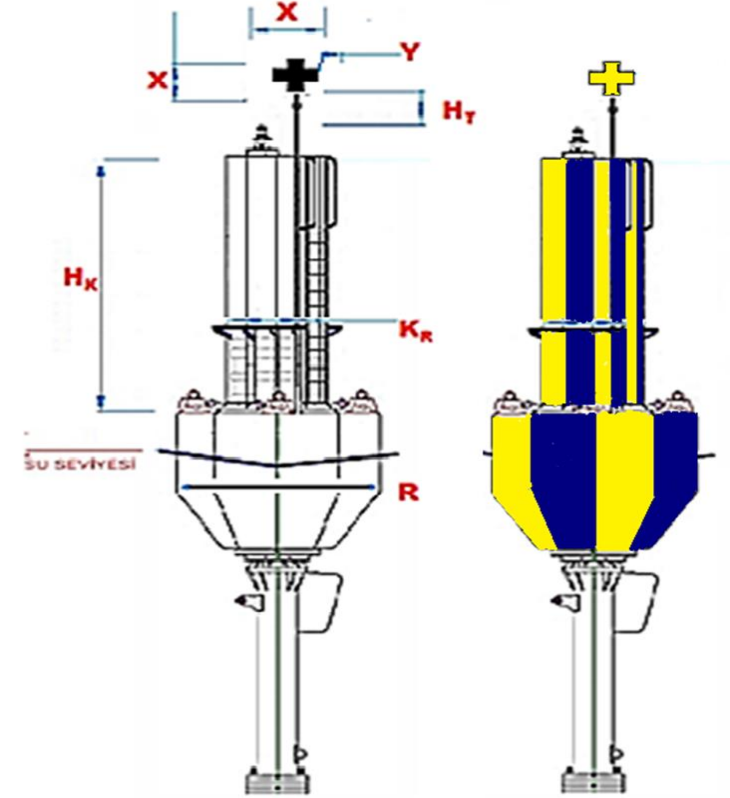

Görevli Personel			
Sicil No.	Görevi	Adı Soyadı	İmza
Rapor Tarihi			

